



Startnummer

# Alarmierung

Sie sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr „**A-Dorf**“.

Am Bewerbungstag wird Ihre Feuerwehr von der Landeswarnzentrale alarmiert.

=====

Neuer Auftrag 1/1 von LFK

Einsatznummer: E150300058 31.07.2022 13:25

-----

Einsatzort: **GEWERBESTRASSE 17**

Einsatzart: **PERSONENRETTUNG**

Alarmstufe: **1**

Alarmtext: **UMGESTÜRZTER BEHÄLTER, PRODUKTAUSTRITT, 1 PERSON VERLETZT**

Anrufer: 0664 / 1234567

Alarmiert (3):

**A-DORF**

**B-DORF**

**C-DORF**

=====

Nach der Alarmierung rücken Sie als Führungskraft mit dem ersten Fahrzeug Ihrer Feuerwehr lt. Alarmplan und Ausrückeordnung zum Einsatz aus.

Die Fahrzeuge sind nach den aktuell gültigen Richtlinien des OÖLFV ausgerüstet.



Startnummer

EINSATZZONE / BEREICH


**FF A-DORF****Alarmplan gültig für**

PERSONENRETTUNG		TECHNISCHER EINSATZ				Angenommen Besatzung	Eintreffzeit [min]		
ausfüllen		ausfüllen	ankreuzen				ausfüllen		
Feuerwehr		Sirenen CODE	Sirene FEUER	Pager ALLE	Fax	Telefon GRUPPE	Fahrzeuge taktische Bezeichnung		
<b>Alarmstufe 1</b>									
<b>A-DORF</b>							RLF 2000	1:5	0
							KDOF	1:3	5
<b>B-DORF</b>							GLF-B	1:6	8
<b>C-DORF</b>							KLF	1:8	6
<b>Alarmstufe 2</b>									
<b>D-DORF</b>							TLF 2000	1:6	15
							MTF	1:4	15
<b>E-DORF</b>							KLF-A	1:8	20
<b>F-DORF</b>							TLFB	1:6	18
<b>Alarmstufe 3</b>									
<b>G-DORF</b>							KRF-L	1:5	23
<b>H-DORF</b>							GLF-B	1:8	25



Startnummer

## Eigene Lage – Wasserentnahmestellen

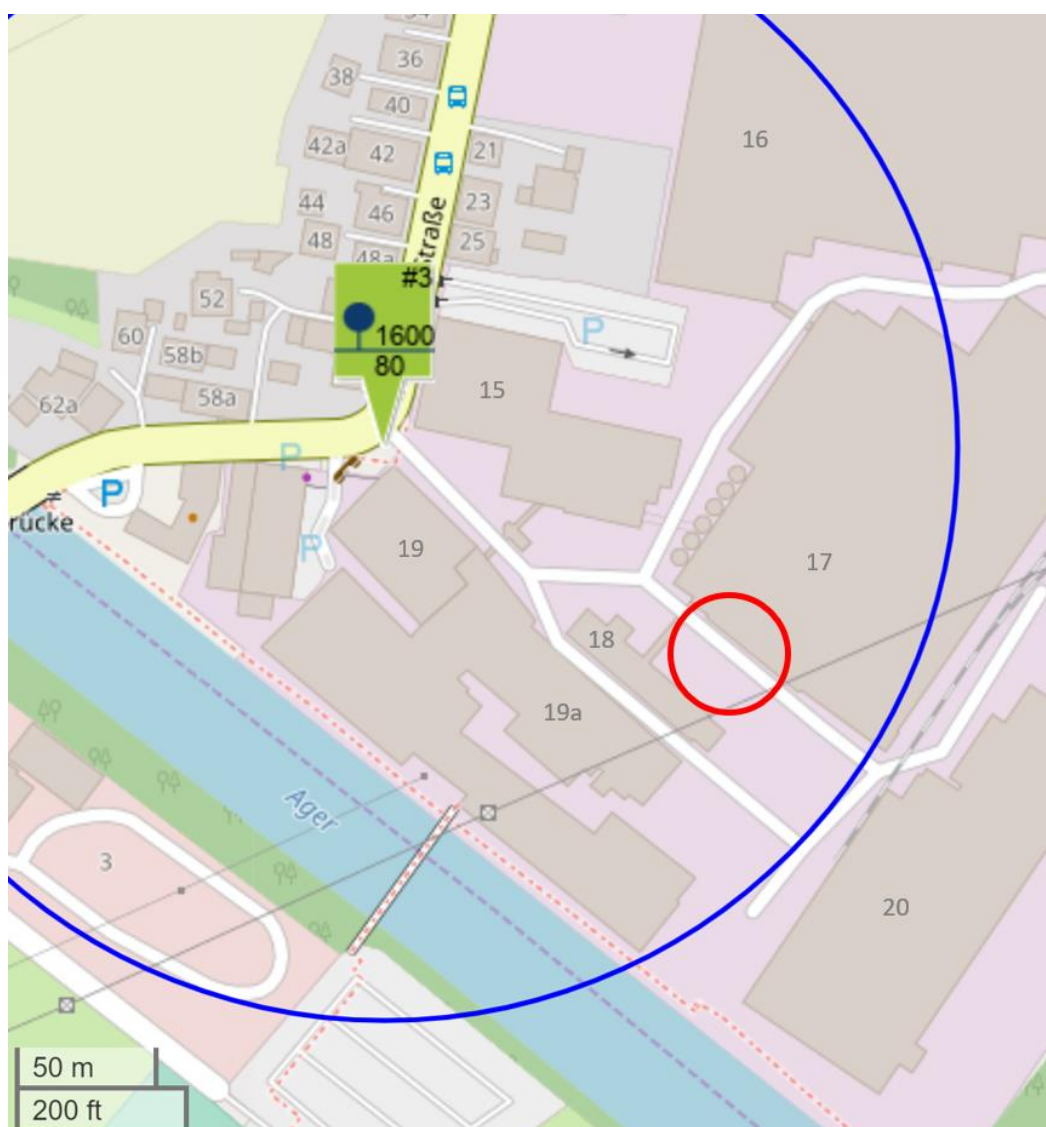



Startnummer

**T1: Kreuzen sie 4 Maßnahmen, bzw. Anordnungen an, die Sie vor oder auf der Fahrt zum Einsatzort treffen können:**

- ☐ EVU verständigen
- ☐ BFKDT verständigen
- ☒ Mannschaft einteilen
- ☐ Bürgermeister verständigen
- ☒ Ausfahrtsmeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☒ Kontakt mit der FF B-Dorf aufnehmen
- ☐ Nachalarmieren der FF D-Dorf
- ☐ Zubringeleitung vorbereiten lassen
- ☒ Kontakt mit der FF C-Dorf aufnehmen
- ☐ Befehl für Einsatz mit Bereitstellung für TLF A-Dorf geben

**Sie erhalten von der alarmierenden Stelle folgende Informationen im Zuge der Ausfahrtsmeldung:**

- Polizei ist verständigt
- Rettungsdienst ist verständigt
- 1 Person betroffen

**T2: Was ist Ihre erste Tätigkeit als Einsatzleiter nach dem Eintreffen am Einsatzort?**

- ☐ Nächste Wasserentnahmestelle im Brandschutzplan suchen
- ☐ Lagemeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☐ Alarmierungsauftrag für die Wasserrechtsbehörde
- ☐ Sofortiges Alarmieren der Alarmstufe 2
- ☐ Erste Hilfe sicherstellen
- ☒ Erkunden der Schadenslage

# Lagefeststellung

## Frontalansicht (1. Blick auf die Einsatzstelle)

© OÖLFS



- stechender Geruch bei der Hauptzufahrt zum Betriebsgelände
- bewusstloser Arbeiter
- Produktaustritt aus IBC, ca. fingerdick
- Produkt läuft unter Stapler und weiter in einen Kanaleinlauf
- Betriebsleiter ist vor Ort

## Befragung anwesender Personen

- Der Betriebsleiter berichtet, dass
  - es sich hier um ein aggressives Beizmittel handelt.
  - die Fenster, Türen bzw. Tore der angrenzenden Halle geschlossen sind.
  - die angrenzenden Bereiche geräumt und alle Mitarbeiter am Sammelplatz sind.
  - es sich bei dem Kanaleinlauf um einen Oberflächenwasserablauf handelt.

## Innere Erkundung

- ---

## Umrundung

- Mit dem Fernglas können die GHS Symbole Umweltgefahr, Ätzend und das Ausrufezeichen festgestellt werden.
- Es ist eine zweite Zufahrt auf der Rückseite des Betriebes vorhanden, verwendbar und es ist dort kein Geruch wahrnehmbar.



Startnummer

## Beurteilen der Schadenslage

durch → <b>Gefahren</b> für ↓	Atemgifte	Angstreaktion	Ausbreitung	Atomare Strahlung	Chemische Stoffe	Erkrankung	Explosion	Elektrizität	Einsturz
<b>Welche Gefahren müssen wir bekämpfen?</b>									
<b>Menschen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tiere</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Umwelt</b>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<b>Sachwerte</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Vor welchen Gefahren müssen wir uns schützen?</b>									
<b>Mannschaft</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gerät</b>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### T3: Worin liegt die größte Gefahr?

- ☐ Gefahr für die Arbeitskollegen
- ☐ Explosionsgefahr aufgrund des ausgelaufenen Stoffes
- ☐ Komplettes Umstürzen des IBC
- ☐ Gefährdung der eigenen Mannschaft
- ☒ Verschlechterung der Situation für den Arbeiter
- ☐ Gefahr durch den Produktaustritt in die Kanalisation

Planung der Durchführung

B4: Planen Sie die Tätigkeiten der bereits alarmierten sowie der zu alarmierenden Kräfte. Beachten Sie dabei die Eintreffzeiten lt. Alarmplan.

	RLF A-DORF	KDOF A-DORF	KLF- C DORF	GLF-B B-DORF	GSF										
Erste Absperrungen errichten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menschenrettung mit Windrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Not/Sofort-Deko vorbereiten und durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einfacher Brandschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kanaleinlauf schützen und Auffangwanne unterstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übergabe GRKDT RLF0 A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachalarmieren GSF, Behörde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELST bei zweiter Zufahrt errichten (veranlassen dass alle EK dort zufahren)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rettungstrupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützen RLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Großräumige Absperren Innere + Äussere Absperrgrenzen (GAMS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeiten mit Gefahrstoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwerpunkte: Menschenrettung + Not/Sofort-DEKO, Ausbreitung verhindern,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befehlsgebung

T5: Einsatzbefehl an die GRKDT der erstalarmierten Kräfte.

1. LAGE:

Austritt ätzende Flüssigkeit aus IBC, 1 bewusstlose Person neben Stapler, Wind kommt entgegen

2. ENTSCHLUSS

Sämtliche Tätigkeiten mit Wind (zweite Einfahrt), Absperren, Menschenrettung, Ausbreitung/Produktaustritt verhindern

3. DURCHFÜHRUNG

RLF A-Dorf	KDOF A-Dorf	KLF C-Dorf	GLF-B B-Dorf
ATR: Mit AS und Chemieschutzhandschuhe	Übernahme GRKDT RLF A-Dorf	Unterstützen RLF A-Dorf	Rettungstrupp
Menschenrettung durchführen	ELST errichten	Absperren Innere- und Äussere Absperrgrenze	Unterstützen RLF A-Dorf
WTR: Absperren mind.60m! - Wind beachten!	Nachalarmieren GSF, Behörde	Fläche für GSF freihalten	Fläche für GSF freihalten
Not/Sofort-Deko vorbereiten	Veranlassen dass alle EK die 2. Zufahrt		
MA: 1-facher Brandschutz vorbereiten	Nutzen		
Fläche für GSF freihalten			

4. VERSORGUNG (EINSATZUNTERSTÜTZUNG)

Unterstützung durch KLF C-Dorf und	---	---	---
GLF-B B-Dorf			
KDOF übernimmt GRKDT			

5. VERBINDUNG (FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG)

Melder - ELST durch KDOF A-Dorf - bei zweiter Zufahrt - Kommando A-Dorf -

Bezirks-Hauptsprechgruppe - Atemschutz DMO FEUERWEHR

Gibt es Fragen? – Durchführen !





Startnummer

## Einsatzende

**T6: Welche Maßnahmen sind nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus bei Einsatzende zu veranlassen? Führen Sie vier Antworten an.**

- ☐ *BFKDT informieren*.....
- ☒ *Einsatzbereitschaft an die alarmierende Stelle melden*.....
- ☒ *Hygienemaßnahmen treffen*.....
- ☒ *Nachbesprechung durchführen*.....
- ☐ *Pressemeldung verfassen*.....
- ☒ *Einsatzbereitschaft herstellen*.....