



Startnummer

Alarmierung

Sie sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr „**A-Dorf**“.

Am Bewerbungstag wird Ihre Feuerwehr von der Landeswarnzentrale alarmiert.

=====

Neuer Auftrag 1/1 von LFK

Einsatznummer: E150300058 17.02.2022 01:37

Einsatzort: **NAHBEREICH BAHNHOFSTRAÙE 29**

Einsatzart: **PERSONENRETTUNG**

Alarmstufe: **1**

Alarmtext: **UMGESTÜRZTER BEHÄLTER, IM ÖBB GLEISBEREICH, 1 PERSON VERLETZT**

Anrufer: 0664 / 1234567

Alarmiert (3):

A-DORF

B-DORF

C-DORF

=====

Nach der Alarmierung rücken Sie als Führungskraft mit dem ersten Fahrzeug Ihrer Feuerwehr lt. Alarmplan und Ausrückeordnung zum Einsatz aus.

Die Fahrzeuge sind nach den aktuell gültigen Richtlinien des OÖLFV ausgerüstet.

Startnummer

EINSATZZONE / BEREICH	FF A-DORF
-----------------------	-----------


Alarmplan gültig für

PERSONENRETTUNG		TECHNISCHER EINSATZ				Angenommen Besatzung	Eintreffzeit [min]
ausfüllen	ausfüllen	ankreuzen		ausfüllen			
Feuerwehr	Sirenen CODE	Sirene FEUER	Pager ALLE	Fax	Telefon GRUPPE	Fahrzeuge taktische Bezeichnung	
Alarmstufe 1							
A-DORF						RLF 2000	1:5 0
						KDOF	1:3 5
B-DORF						GLF	1:6 8
C-DORF						KLF	1:8 6
Alarmstufe 2							
D-DORF						TLF 2000	1:6 15
						MTF	1:4 15
E-DORF						KLF	1:8 20
F-DORF						TLFB 2000	1:6 18
Alarmstufe 3							
G-DORF						KRF-L	1:5 23
H-DORF						GLF-B	1:8 25



Startnummer

Eigene Lage – Wasserentnahmestellen

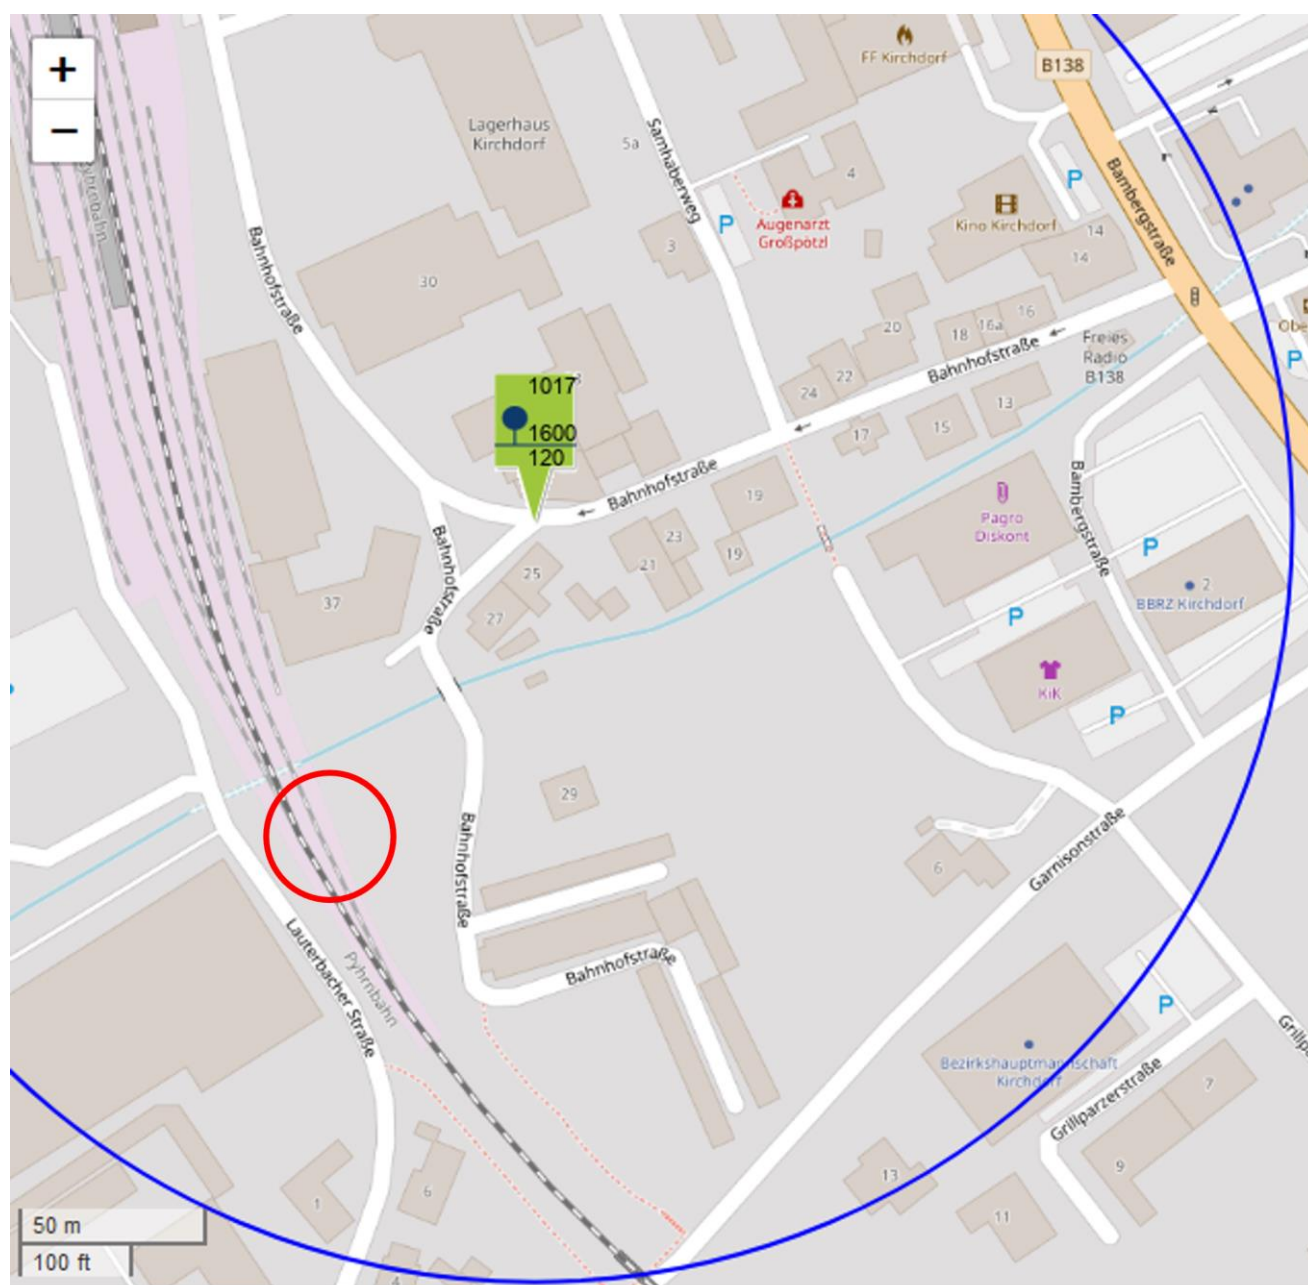



Startnummer

T1: Kreuzen sie 4 Maßnahmen, bzw. Anordnungen an, die Sie vor oder auf der Fahrt zum Einsatzort treffen können:

- ☐ EVU verständigen
- ☐ BFKDT verständigen
- ☒ Mannschaft einteilen
- ☐ Bürgermeister verständigen
- ☒ Ausfahrtsmeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☒ Kontakt mit der FF B-Dorf aufnehmen
- ☐ Nachalarmieren der FF D-Dorf
- ☐ Zubringleitung vorbereiten lassen
- ☒ Kontakt mit der FF C-Dorf aufnehmen
- ☐ Befehl für Einsatz mit Bereitstellung für TLF A-Dorf geben

Sie erhalten von der alarmierenden Stelle folgende Informationen im Zuge der Ausfahrtsmeldung:

- Polizei ist verständigt
- Rettungsdienst ist verständigt
- ÖBB NOKO ist verständigt

T2: Was ist Ihre erste Tätigkeit als Einsatzleiter nach dem Eintreffen am Einsatzort?

- ☐ Nächste Wasserentnahmestelle im Brandschutzplan suchen
- ☐ Lagemeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☐ Alarmierungsauftrag für die Wasserrechtsbehörde
- ☐ Sofortiges Alarmieren der Alarmstufe 2
- ☐ Erste Hilfe sicherstellen
- ☒ Erkunden der Schadenslage

Lagefeststellung

Frontalansicht (1. Blick auf die Einsatzstelle)



- ÖBB Verschubgleis ohne Oberleitung, angrenzend an ein Betriebsgelände
- ein bewusstloser Verschubmitarbeiter im Bereich des IBC
- ein geschockter jedoch unverletzt wirkender Staplerfahrer
- Produktaustritt aus IBC, ca. fingerdick
- Betriebsleiter ist vor Ort

Befragung anwesender Personen

- Der Betriebsleiter berichtet, dass
 - es sich hier um Salzsäure handelt.
 - die angrenzenden Bereiche geräumt und alle Mitarbeiter am Sammelplatz sind.
- Der ÖBB NOKO erteilt am Telefon die Einsatzfreigabe für das Verschubgleis.

Innere Erkundung

- ---

Umrundung

- Mit dem Fernglas können die GHS Symbole Umweltgefahr, Ätzend und das Ausrufezeichen sowie die UN Numer 1789 festgestellt werden.
- Der Rettungsdienst ist bereits eingetroffen



Startnummer

Beurteilen der Schadenslage

durch → Gefahren für ↓	Atemgifte	Angstreaktion	Ausbreitung	Atomare Strahlung	Chemische Stoffe	Erkrankung	Explosion	Elektrizität	Einsturz
Welche Gefahren müssen wir bekämpfen?									
Menschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verschuuarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staplerfahrer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umwelt	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Sachwerte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vor welchen Gefahren müssen wir uns schützen?									
Mannschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gerät			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

T3: Worin liegt die größte Gefahr?

- ☐ Gefahr für die Arbeitskollegen
☐ Explosionsgefahr aufgrund des ausgelaufenen Stoffes
☐ Komplettes Umstürzen des IBC
☐ Gefährdung der eigenen Mannschaft
☒ Verschlechterung der Situation für den Arbeiter
☐ Gefahr durch den Produktaustritt in die Kanalisation

Planung der Durchführung

B4: Planen Sie die Tätigkeiten der bereits alarmierten sowie der zu alarmierenden Kräfte. Beachten Sie dabei die Eintreffzeiten lt. Alarmplan.

	RLF A-DORF	KDOF A-DORF	KLF- C DORF	GLF B-DORF	GSF										
Erste Absperrungen errichten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menschenrettung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Not/Sofort-Deko vorbereiten und durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einfacher Brandschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auffangwanne unterstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übergabe Staplerfahrer an Rettungsdienst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übergabe GRKDT RLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachalarmieren GSF, Behörde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELST bei Zufahrt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rettungstrupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützen RLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Großräumige Absperren Innere + Äussere Absperrgrenzen (GAMS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeiten mit Gefahrstoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwerpunkte: Menschenrettung + Not/Sofort-DEKO, Ausbreitung verhindern,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befehlsgebung

T5: Einsatzbefehl an die GRKDT der erstalarmierten Kräfte.

1. LAGE:

Salzsäure Flüssigkeit aus IBC, bewusstloser Verschubmitarbeiter neben IBC, 1 geschockter Staplerfahrer

2. ENTSCHLUSS

Absperren, Menschenrettung, Ausbreitung/Produktaustritt verhindern

3. DURCHFÜHRUNG

RLF A-Dorf	KDOF A-Dorf	KLF C-Dorf	GLF B-Dorf
ATR: Mit AS und Chemieschutzhandschuhe	Übernahme GRKDT RLF A-Dorf	Unterstützen RLF A-Dorf	Rettungstrupp
Menschenrettung durchführen	ELST errichten	Absperren Innere- und Äussere Absperrgrenze	Unterstützen RLF A-Dorf
WTR:: Absperren	Nachalarmieren GSF, Behörde	Fläche für GSF freihalten	Fläche für GSF freihalten
Not/Sofort-Deko vorbereiten			
MA: 1-facher Brandschutz vorbereiten			
Fläche für GSF freihalten			

4. VERSORGUNG (EINSATZUNTERSTÜTZUNG)

Unterstützung durch KLF C-Dorf und	---	---	---
GLF B-Dorf			
KDOF übernimmt GRKDT			

5. VERBINDUNG (FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG)

Melder - ELST durch KDOF A-Dorf - bei Zufahrt - Kommando A-Dorf -

Bezirks-Hauptsprechgruppe - Atemschutz DMO FEUERWEHR

Gibt es Fragen? – Durchführen !



Startnummer

Einsatzende

T6: Welche Maßnahmen sind nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus bei Einsatzende zu veranlassen? Führen Sie vier Antworten an.

- ☐ *BFKDT informieren*.....
- ☒ *Einsatzbereitschaft an die alarmierende Stelle melden*.....
- ☒ *Hygienemaßnahmen treffen*.....
- ☒ *Nachbesprechung durchführen*.....
- ☐ *Pressemeldung verfassen*.....
- ☒ *Einsatzbereitschaft herstellen*.....