



Startnummer

Alarmierung

Sie sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr „**A-Dorf**“.

Am Bewerbungstag wird Ihre Feuerwehr von der Landeswarnzentrale alarmiert.

=====

Neuer Auftrag 1/1 von LFK

Einsatznummer: E150300058 19.07.2022 03:27

Einsatzort: **B 139 BAHNHOF ROHR**

Einsatzart: **VU EINGEKLEMMTE PERSON**

Alarmstufe: **2**

Alarmtext: **VU AUF BAHNÜBERGANG**

Anrufer: 0664 / 1234567

Alarmiert (3):

A-DORF

B-DORF

D-DORF

=====

Nach der Alarmierung rücken Sie als Führungskraft mit dem ersten Fahrzeug Ihrer Feuerwehr lt. Alarmplan und Ausrückeordnung zum Einsatz aus.

Die Fahrzeuge sind nach den aktuell gültigen Richtlinien des OÖLFV ausgerüstet.

Startnummer

EINSATZZONE / BEREICH	FF A-DORF
-----------------------	-----------

Alarmplan gültig für

VU EINGEKLEMMTE PERSON	
------------------------	--

ausfüllen	ausfüllen	ankreuzen	ausfüllen	Angenommen Besatzung	Eintreffzeit [min]		
Feuerwehr	Sirenen CODE	<table><tr><td>Sirene FEUER</td><td>Pager ALLE</td><td>Fax</td><td>Telefon GRUPPE</td></tr></table>	Sirene FEUER			Pager ALLE	Fax
Sirene FEUER	Pager ALLE	Fax	Telefon GRUPPE				

Alarmstufe 1

Eigene Feuerwehr, wenn kein hydr. Rettungssatz vorhanden ist.

A-DORF	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						GLF	1:8	0

1. Feuerwehr mit hydr. Rettungssatz

B-DORF	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						RLF 2000	1:6	5
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						KDOF	1:5	3
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								

Alarmstufe 2


weitere Feuerwehren mit hydr. Rettungssätzen

C-DORF	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						GLF-B	1:8	15
D-DORF	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						SRF	1:2	8
E-DORF	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						TLFB 2000	1:5	20
F-DORF	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						KRF-L	1:5	17
G-DORF	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						RLF 2000	1:6	18
H-DORF	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						LF-B	1:8	10



Startnummer

Eigene Lage – Wasserentnahmestellen

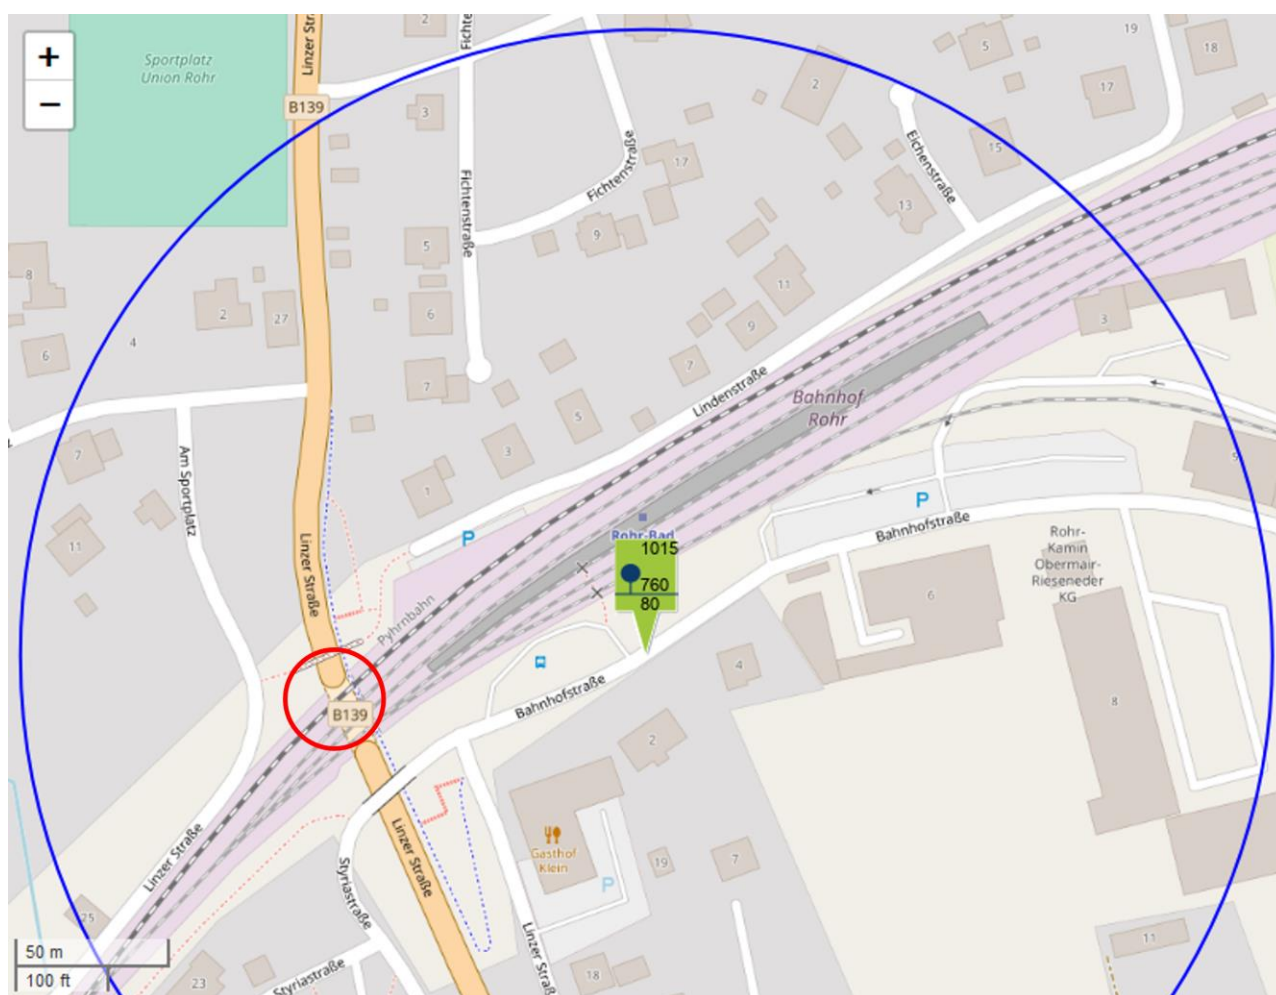



Startnummer

T1: Kreuzen sie 4 Maßnahmen, bzw. Anordnungen an, die Sie vor oder auf der Fahrt zum Einsatzort treffen können:

- ☒ Ausfahrtsmeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☐ BFKDT verständigen
- ☐ Rettungskarten sichten
- ☐ Bürgermeister verständigen
- ☒ Telefonische Kontaktaufnahme mit dem ÖBB Notfallkoordinator (NOKO)
- ☒ Kontakt mit der FF B-Dorf aufnehmen
- ☐ Angriffsbefehl für TLF A-Dorf geben
- ☒ Kein Betreten des Gleisbereiches vor der Freigabe durch den ÖBB NOKO
- ☐ Nachalarmieren der FF C-Dorf
- ☐ Kontakt mit dem Strassenerhalter aufnehmen

Sie erhalten von der alarmierenden Stelle folgende Informationen im Zuge der Ausfahrtsmeldung:

- Polizei ist verständigt
- Rettungsdienst ist verständigt
- ÖBB NOKO wurde verständigt

T2: Was ist Ihre erste Tätigkeit als Einsatzleiter nach dem Eintreffen am Einsatzort?

- ☐ Einsatz mit Bereitstellung befehlen
- ☐ Lagemeldung an die alarmierende Stelle absetzen
- ☐ Kontrolle der Wasserentnahmestellen
- ☐ Erste Hilfe sicherstellen
- ☒ Erkunden der Schadenslage
- ☐ Sofortiges Alarmieren der Alarmstufe 2



Startnummer

Lagefeststellung

Frontalansicht (1. Blick auf die Einsatzstelle)

© Polizei BL



- Unfall auf einer Eisenbahnkreuzung
- Die Oberleitung vorhanden und nicht beschädigt.

Befragung anwesender Personen

- Der anwesende Rettungsdienst berichtet, dass
 - eine Person im PKW eingeklemmt ist und diese bereits betreut wird.
 - sich auf der Rückseite des Fahrzeuges ein beschädigter Stromverteilerkasten befindet.
- Der ÖBB NOKO erteilt am Telefon
 - die eingeschränkte Einsatzfreigabe für den Einsatzort.

Innere Erkundung

- Die Batteriespannung beim Unfallfahrzeug ist aufrecht.
- Der Fahrer ist im Fahrzeug eingeklemmt und bewusstlos.

Umrundung

- Bei der auslaufenden Flüssigkeit handelt es sich um Betriebsmittel.
- Ein, durch den Unfall beschädigter, Niederspannungsverteiler befindet sich ca. zwei Meter neben dem Unfallfahrzeug.



Startnummer

Beurteilen der Schadenslage

durch → Gefahren für ↓	Atemgifte	Angstreaktion	Ausbreitung	Atomare Strahlung	Chemische Stoffe	Erkrankung	Explosion	Elektrizität	Einsturz
Welche Gefahren müssen wir bekämpfen?									
Menschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Person im PKW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umwelt	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Sachwerte			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vor welchen Gefahren müssen wir uns schützen?									
Mannschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gerät			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

T3: Worin liegt die größte Gefahr?

- ☐ Folgeunfälle aufgrund des Verkehrs
- ☐ Brandgefahr durch das Unfallfahrzeug
- ☒ Verschlechterung der Situation für die eingeklemmte Person
- ☐ Umweltgefahr durch die auslaufenden Flüssigkeiten
- ☐ Wegrollen des PKW
- ☐ Folgeunfälle durch herannahenden Zug

Planung der Durchführung

T4: Planen Sie die Tätigkeiten der bereits alarmierten sowie der zu alarmierenden Kräfte. Beachten Sie dabei die Eintreffzeiten lt. Alarmplan.

	GLF A-DORF	KDOF B-DORF	RLF B-DORF	SRF D-DORF											
Übergabe GRKDT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absichern der Einsatzstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stromabschaltung beim EVU veranlassen + Stomverteilerkasten sichern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandschutz 1-fach	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flüssigkeitsaustritt auffangen/unterbinden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELST beim Bahnhof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützen GLF A-Dorf	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandschutz auf 2-fach erhöhen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menschenrettung nach Freigabe von NOKO und EVU aus PKW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützen bei Menschenrettung und Reserve Rettungsgerät	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwerpunkt: Absichern, eigene Sicherheit (Strom, Freigabe NOKO), Brandschutz, Menschenrettung,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Befehlsgebung

T5: Einsatzbefehl an die GRKDT der erstalarmierten Kräfte.

1. LAGE:

1 Person im PKW eingeklemmt - Eingeschränkte Einsatzfreigabe vom NOKO bereits erteilt, Beschädigter Stromverteilerkasten 2 m neben PKW

Batteriespannung bei PKW aufrecht - Betriebsmittel laufen aus

2. ENTSCHLUSS

Absichern - Brandschutz - Menschenrettung - ELST

3. DURCHFÜHRUNG

GLF A-Dorf	KDOF B-Dorf	RLF B-Dorf	SRF D-Dorf
Übergabe GRKDT	ELST errichten	Menschenrettung gemeinsam mit RD	Unterstützung RLF B-Dorf
Absichern der Einsatzstelle	Unterstützen GLF A-Dorf	Brandschutz auf 2-fach erhöhen	2. Rettungsgerät
Stromabschaltung bei EVU veranlassen			
Brandschutz 1-fach			
Betriebsmittelaustritt auffangen/unterbinden			

4. VERSORGUNG (EINSATZUNTERSTÜTZUNG)

Unterstützung durch KDOF B-Dorf	---	SRF D-Dorf	---

5. VERBINDUNG (FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG)

ELST durch KDOF B-Dorf - beim Bahnhof - Kommando A-Dorf - Bezirks-Hauptsprechgruppe -Melder

Gibt es Fragen? – Durchführen !



Startnummer

Einsatzende

T6: Welche Maßnahmen sind nach dem Einrücken in das Feuerwehrhaus bei Einsatzende zu veranlassen? Führen Sie vier Antworten an.

- ☒ *Einsatzbereitschaft herstellen*
- ☐ *Pressekonferenz einberufen*
- ☒ *Hygienemaßnahmen treffen*
- ☐ *Gaserversorgung herstellen lassen*
- ☒ *Nachbesprechung durchführen*
- ☒ *Einsatzbereitschaft an die alarmierende Stelle melden*

MUSTER